

РВ2.00.000Д ГЧ

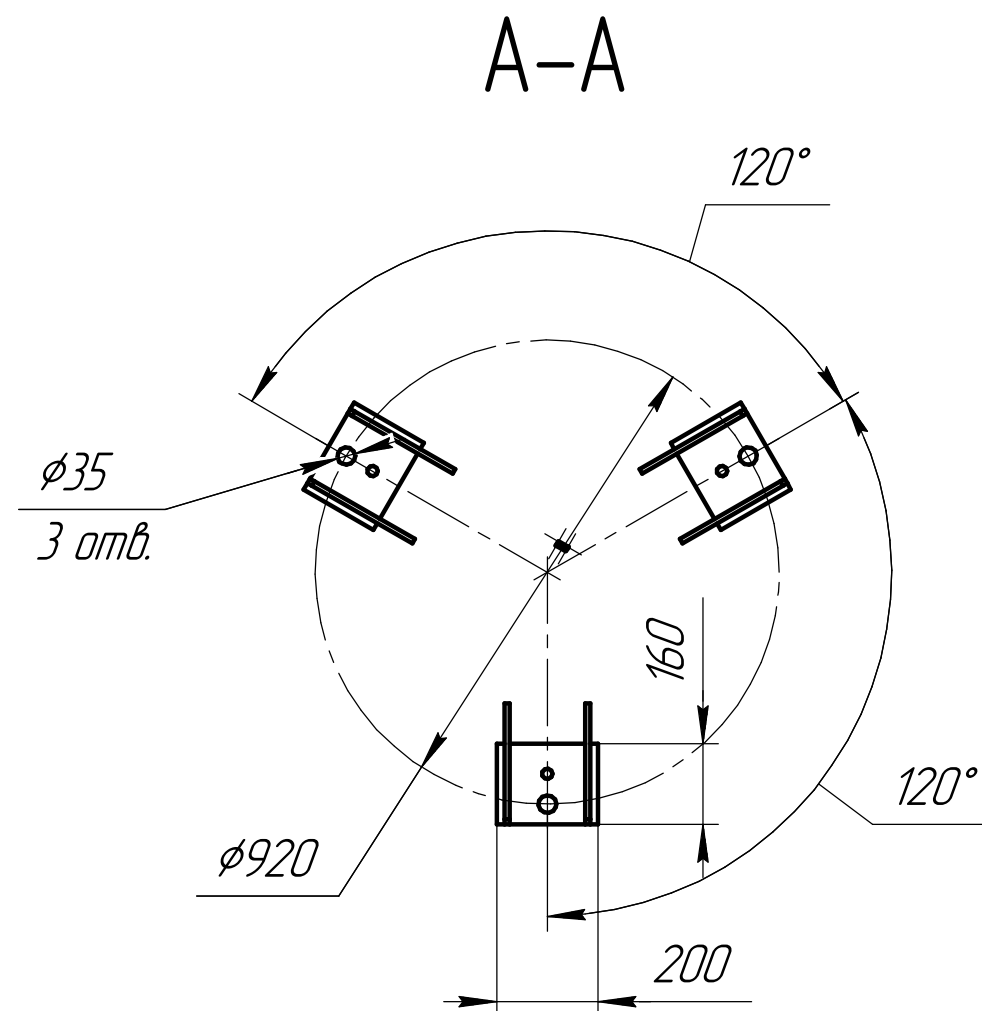
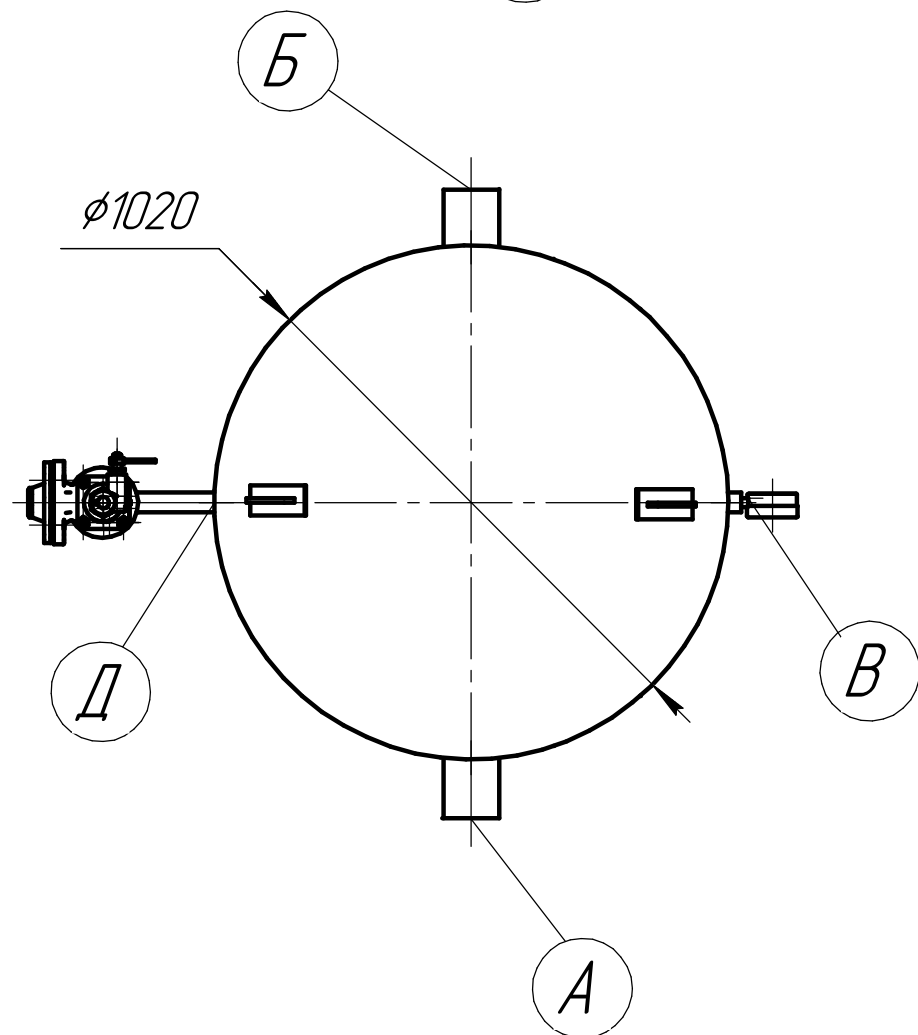
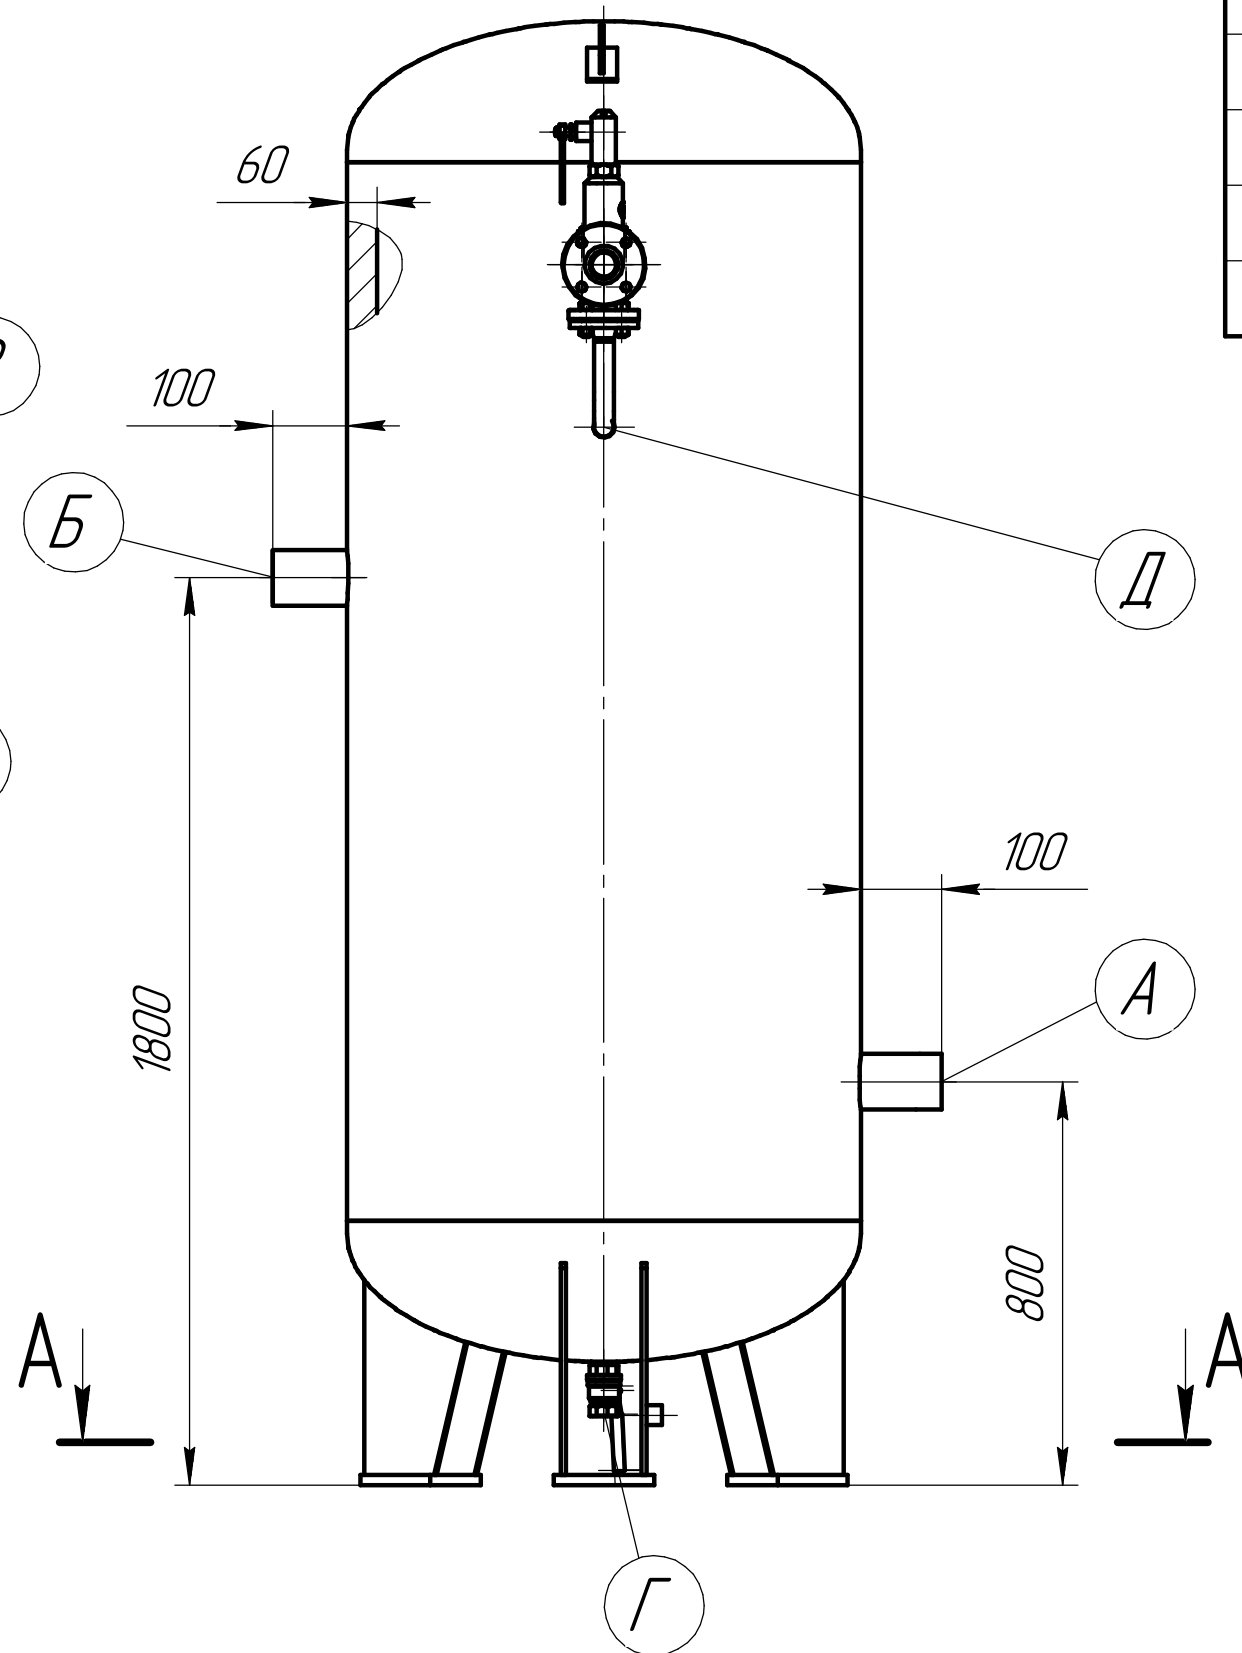
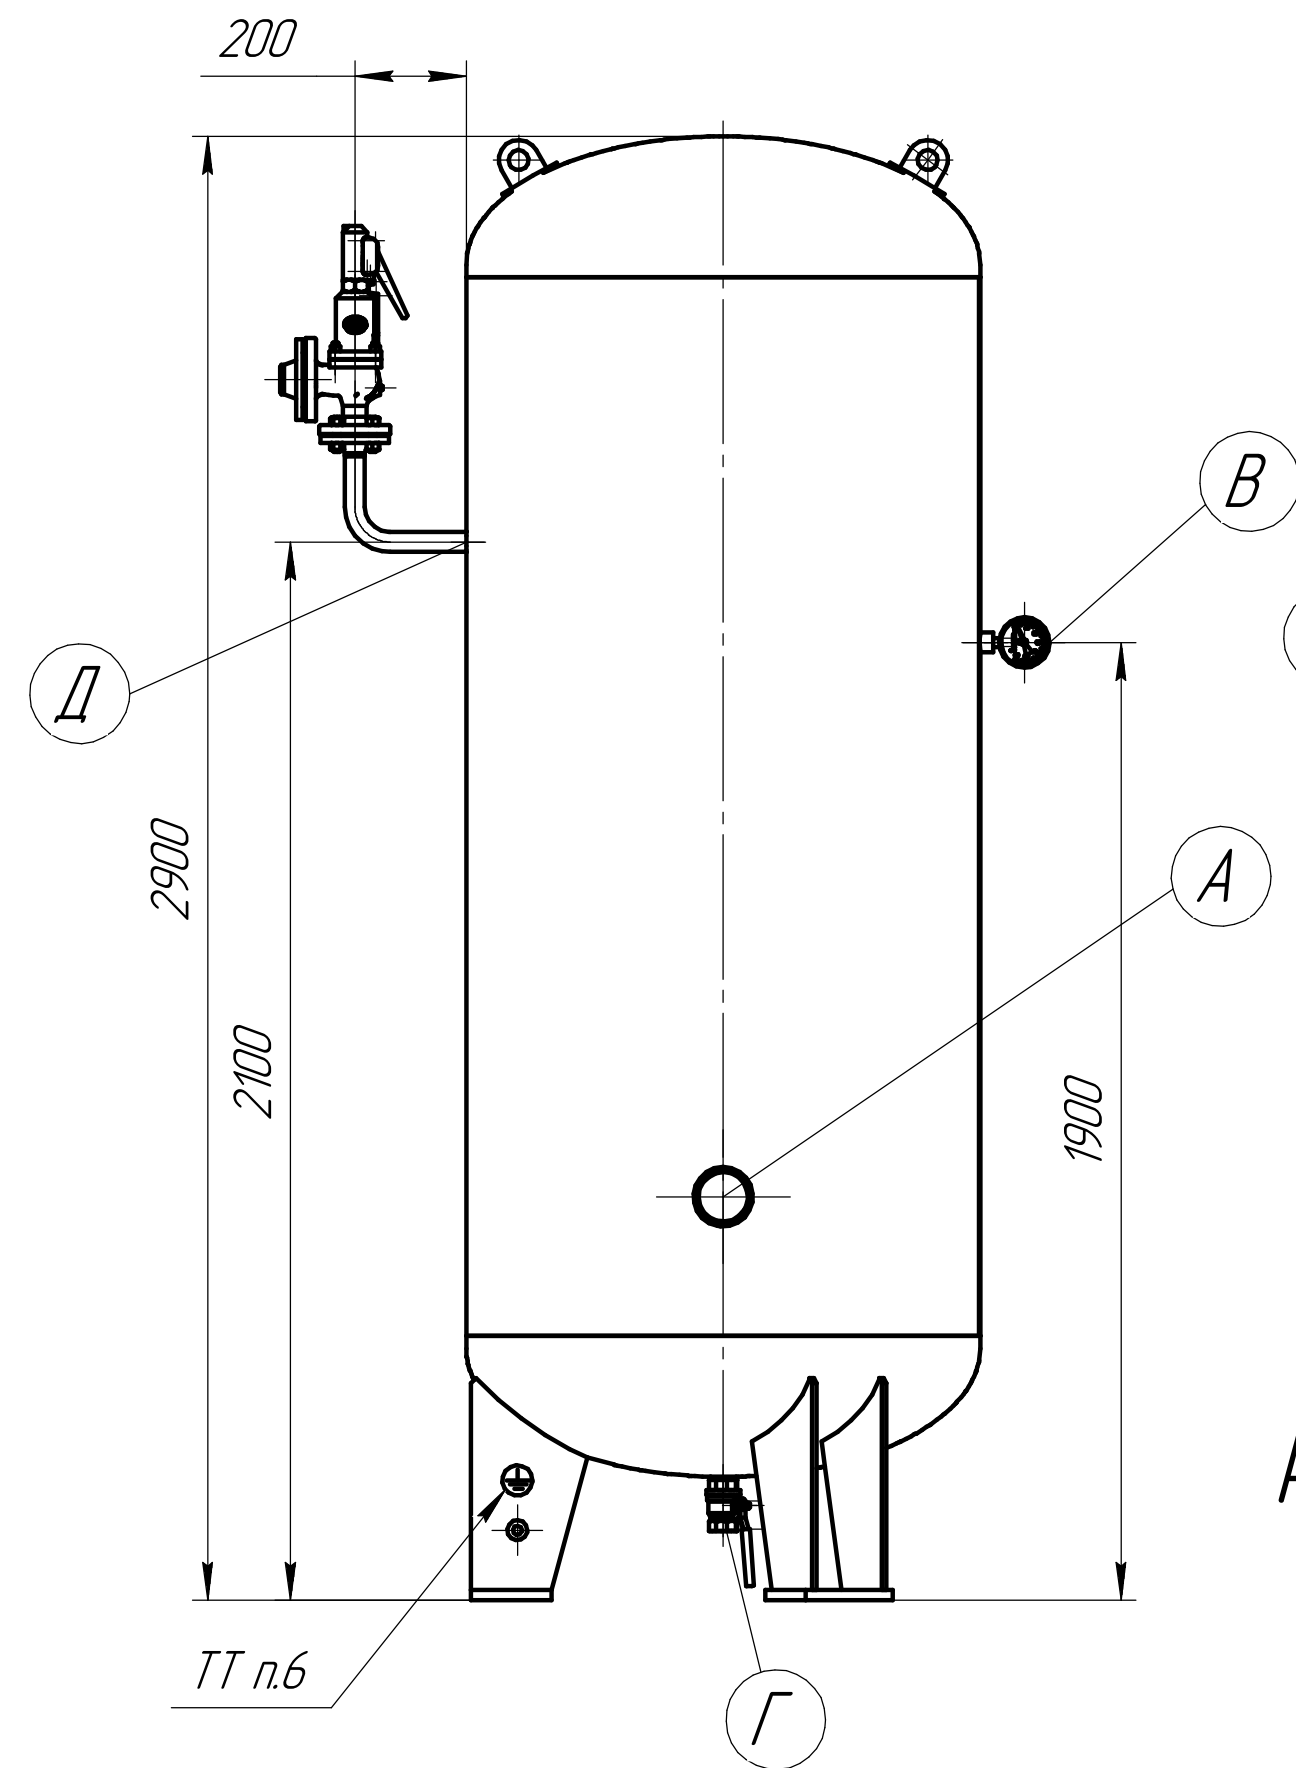


Таблица штуцеров

№	Наименование	Количество, шт.	Проход условный, мм	Давление условное, МПа
А	Вход воздуха	1	G2 (внутренняя)	20,0
Б	Выход воздуха	1	G2 (внутренняя)	20,0
В	Манометр	1	M20x1.5	20,0
Г	Слив конденсата (кран)	1	G3/4 (внутренняя)	20,0
Д	Клапан предохранительный	1	20	20,0

Техническая характеристика

- Диаметр номинальный DN, мм - 1000
- Толщина стенки резервуара, мм - 60
- Давление рабочее PN, МПа - 20,0
- Давление пробное PN, МПа - 25,0
- Рабочая среда - воздух
- Температура рабочей среды, (°C) - 0...+50
- Число циклов нагружения - не более 10000
- Материал корпуса: сталь 09Г2С
- Назначенный срок службы, лет - 10
- Объем, л - 2000

Технические требования

- Аппарат изготовить, испытать и принять в соответствии с ГОСТ 34347-2017.
- Размеры для справок.
- Пневматические испытания на прочность и герметичность провести пробным давлением 25,0 МПа ±0,1 МПа в течении 60 минут. Падение давления не допускается.
- Технические требования к сварным соединениям по ОСТ 3-4001-91. Сварку выполнить в среде защитных газов проволокой Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Покрытие: Эмаль Hammerite (2), RAL 7004.
- Маркировку знака заземления выполнить краской: ПФ-115 ГОСТ 6465-76, RAL 9005.
- Законсервировать:
 - внутренние поверхности маслом К-17 ГОСТ 10877-76 по варианту защиты ВЗ-1 ГОСТ 9.014-78;
 - наружные механически обработанные поверхности пушечной смазкой ГОСТ 19537-83.
- Остальные ТТ по ГОСТ 34347-2017.

РВ2.00.000Д ГЧ				Лит.	Масса	Масштаб
Ресивер					4950	1:15
Габаритный черетей				Лист	Листов	1
000"ИННОВАЦИИ"						